

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## AJDm75/4H-40CL VAND.TIEK.SIST. - 302 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. Gali siurbti iš maksimalaus 35 metrų gylio. Nuo siurblio iki vandens įsiurbimo vietos reikia nutiesti du vamzdžius. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių, gręžinių (<35m)

### YPATUMAI

- Komplektuojama su 40l talpos hidroforu
- Siurblio korpusas - ketus
- Darbo ratas - nerūdijantis plienas
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 35 m

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1020 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

- Nominali srovė [A] 5,0

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 1800
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 50
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 35

### Kiti

- Hidroforo tūris [l] 40
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Išsiurbimo antgaliai: 1 1/4" 1" vidinis sriegis, išmetimo antgalis: 1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 29

### GARANTIJA

- Siurbliui 24 mėnesiai
- Hidroforui 24 mėnesiai

Siurblio gamintojas: [LEO PUMPS](#) [Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams](#) [Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#)

### SPECIFIKACIJOS:


---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	1.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	50
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.02
--------------------------	------

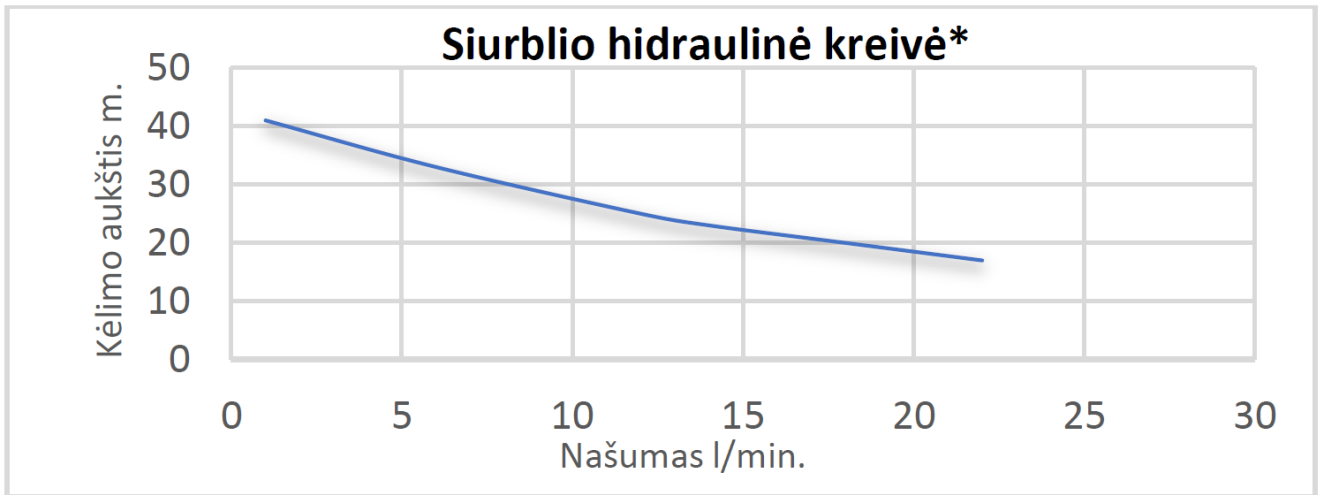

\* - hidraulinėje kreivėje našumo ir kėlimo aukščio duomenys pateikti, kai maksimalus įsiurbimo aukštis 20 m.